

SPECIFICHE TECNICHE


MEDISAVE Linea vita

a norma 11578:2015 classe C



SISTEMI DI ANCORAGGIO MEDISAVE PER LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA

L'installazione dei dispositivi per l'ancoraggio in sicurezza dovranno consentire di eseguire, nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza.

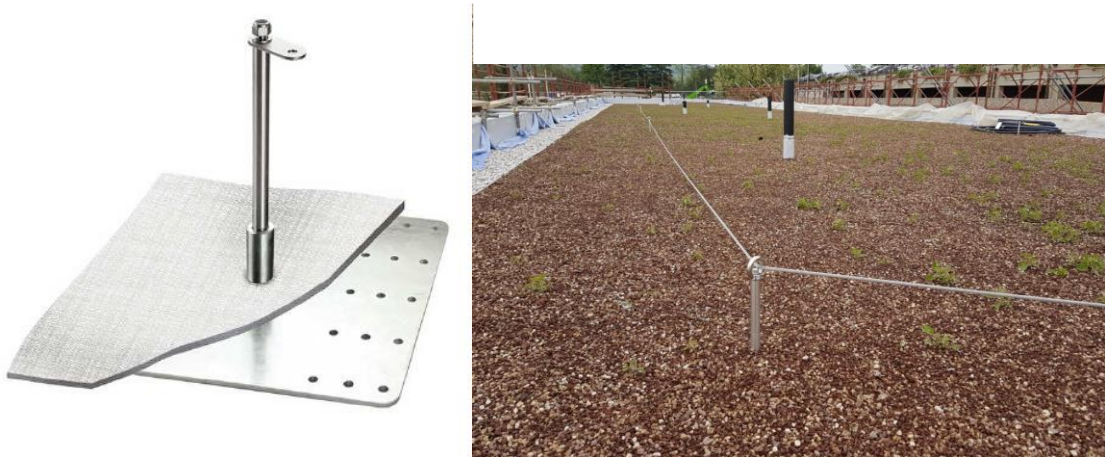

Il sistema a verde pensile proposto da Harpo MEDISAVE, su coperture ove non sono previsti parapetti di protezione perimetrali, prevede l'installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio perfettamente integrati al sistema.

Harpo Medisave a norma 11578:2015 classe C, per la messa in sicurezza di persone che operano per la manutenzione al bordo di coperture piane (coperture con inclinazione fino a max 5°).

Il sistema LINEA VITA ha le seguenti caratteristiche:

- non prevede alcun punto di ancoraggio fissato meccanicamente alla struttura di copertura
- impermeabilizzata;
- non causa interruzione del drenaggio sulla superficie di progetto, è assemblato direttamente in opera, integrato alla stratigrafia tecnologica a verde pensile;
- è svincolato dal tipo di supporto e la posa sarà indipendente rispetto al supporto, senza quindi nessuna
- perforazione dell'impermeabilizzazione;
- non crea carichi di punta;
- non crea ponti termici;
- non crea problemi di degrado;
- non crea problemi estetici: il dispositivo è integrato nel sistema Harpo verdepensile e rimarranno visibili solo i segnalatori che fuoriescono dal substrato ove ancorarsi con i moschettoni.

L'operatore dovrà essere dotato di dispositivi di protezione individuale. Gli elementi che compongono l'imbracatura (supporto per il corpo durante la caduta) devono essere a norma. I DPI possono essere utilizzati esclusivamente solo dopo essere stati sottoposti a verifica.

Il dispositivo proposto da Harpo verrà assemblato direttamente in opera, integrato alla stratigrafia tecnologica a verde pensile e sarà successivamente zavorrato con opportuno appesantimento in materiale

HARPO spa, divisione **verdepensile**
via Torino, 34 · 34123 trieste · italia ·
tel. +39 040 3186611
fax +39 040 3186666



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2008
Certificato N. IT03/0851

www.harpogroup.it
info@harpogroup.it

*I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio.
Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.*

SPECIFICHE TECNICHE

MEDISAVE Linea vita

a norma 11578:2015 classe C



sfuso nell'ordine di minimo min. 8 cm compattati di substrato Harpo estensivo ovvero dovrà essere garantita una zavorra minima non inferiore a 60 kg/mq in condizioni non sature.

In caso di riporto in ghiaia garantire un peso minimo di 80kg/m2.

Il sistema anticaduta è stata provata secondo le modalità indicate dalle normative sopra riportate superando le relative prove di tipo per un numero massimo di 4 operatori (2 max per campata di 10 metri), con una campata massima di 10 metri ed una deflessione massima di 258 cm per il tipo C.

Tutti i prodotti installati sono marcati in modo chiaro, indelebile e permanente usando un metodo che non abbia effetti dannosi sul materiale. La marcatura contiene le seguenti informazioni:

- il codice identificativo del prodotto;
- il numero di lotto del fabbricante o di serie del componente
- le ultime 2 cifre dell'anno di costruzione;
- il nome e il marchio del fabbricante o del fornitore;
- la norma di riferimento e la tipo del prodotto.

Tutti i prodotti sono garantiti 10 anni per quanto riguarda le componenti in acciaio zincato e 15 anni per quanto riguarda le componenti in acciaio Inox. I dispositivi anticaduta sono inoltre corredati di adeguata cartellonistica.

Il sistema anticaduta, a fine lavori, è corredato di Certificazione contenente:

- manuale di utilizzo del sistema;
- certificazione di conformità dei prodotti;
- dichiarazione di corretta installazione;
- registro delle manutenzioni;
- verifica di funzionalità in opera;
- elaborato grafico di progetto.

Le installazioni di Linee Vita Harpo MEDISAVE sono effettuate da aziende in possesso di autorizzazione del produttore dei dispositivi ad installare.